

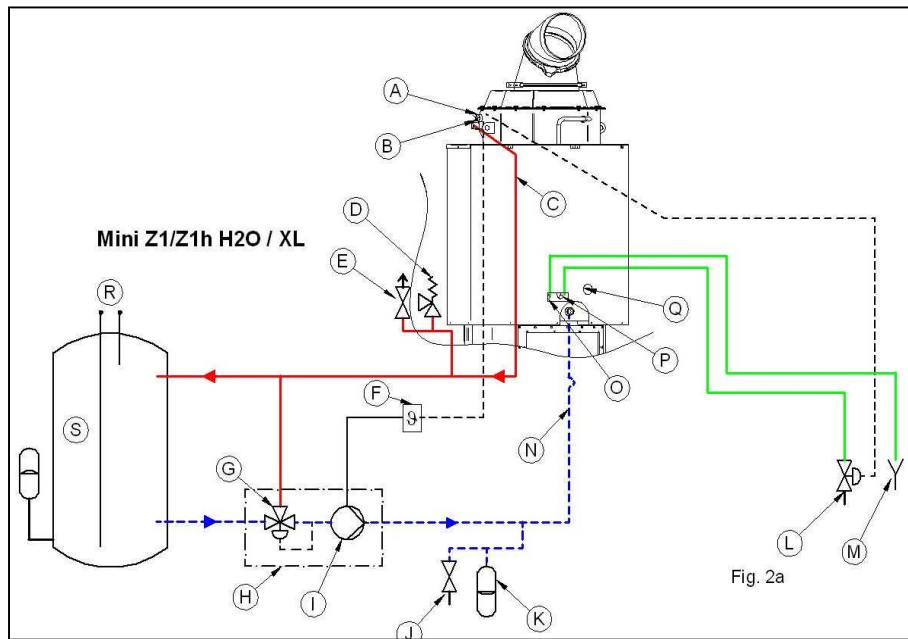
Mini Z1/Z1h H₂O / XL:n kytkeminen lämmitysjärjestelmään

Fig. 2a

A	½" kiehunnestoventtiilin lämpötila-anturi
B	½" termostaattikytkimen lämpötila-anturi
C	¾" syöttö
D	varoventtiili - 3 bar
E	ilmausventtiili
F	latauspumpun termostaattikytkin (esim. JUMO, heatTHERM)
G	termostaattiventtiili
H	latauspumppuryhmä (esim. Fa. ESBE ; tyyppi LTC 141)
I	latauspumppu
J	täyttö-/tyhjennysventtiilit
K	paisuntasäiliö
L	kiehunnestojärjestelmän turvalaitteet (esim. SYR 3065)
M	poisto
N	¾" paluu
O	paluu ½" kiehunnestoventtiilistä
P	syöttö ½" kiehunnestoventtiiliin
Q	3/8" ilmausventtiili
R	keskuslämmitysjärjestelmä
S	varaaja


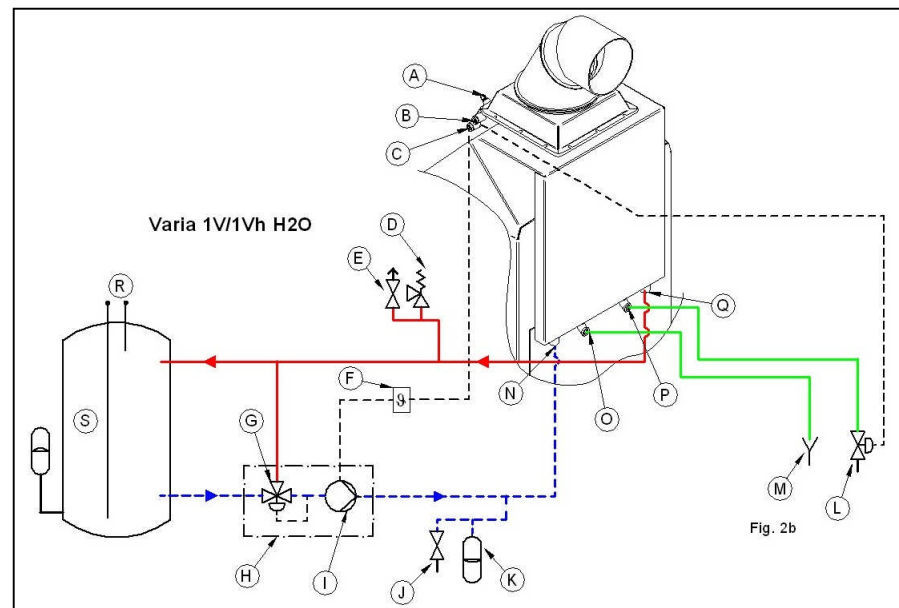
Varia 1V/1Vh H₂O:n kytkeminen lämmitysjärjestelmään

Fig. 2b


A	3/8" ilmausventtiili
B	½" kiehunnestoventtiilin lämpötila-anturi
C	½" termostaattikytkimen lämpötila-anturi
D	varoventtiili - 3 bar
E	ilmausventtiili
F	latauspumpun termostaattikytkin (esim. JUMO, heatTHERM)
G	termostaattiventtiili
H	latauspumppuryhmä (esim. Fa. ESBE ; tyyppi LTC 141)
I	latauspumppu
J	täyttö-/tyhjennysventtiilit
K	paisuntasäiliö
L	kiehunnestojärjestelmän turvalaitteet (esim. SYR 3065)
M	poisto
N	¾" paluu
O	paluu ½" kiehunnestoventtiilistä
P	syöttö ½" kiehunnestoventtiiliin
Q	¾" syöttö
R	keskuslämmitysjärjestelmä
S	varaaja

Varia 1V/1Vh H2O XL / XXL:n kytkeminen lämmitysjärjestelmään

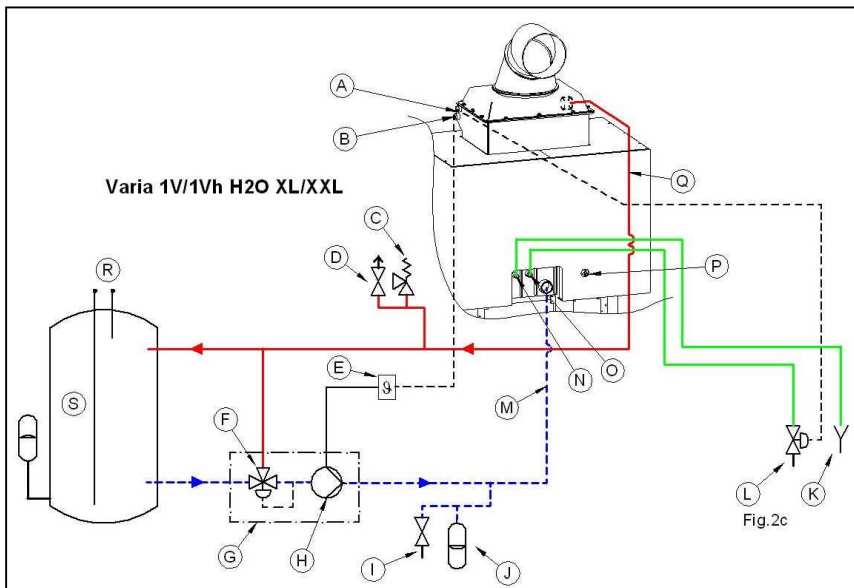

A	½" kiehunnanestventtiilin lämpötila-anturi
B	½" termostaattikytkimen lämpötila-anturi
C	varoventtiili - 3 bar
D	ilmausventtiili
E	latauspumpun termostaattikytkin (esim. JUMO, heatTHERM)
F	termostaattiventtiili
G	latauspumppuryhmä (esim. Fa. ESBE ; tyyppi LTC 141)
H	latauspumppu
I	täyttö-/tyhjennysventtiilit
J	paisuntasäiliö
K	poisto
L	kiehunnanestojärjestelmän turvalaitteet (esim. SYR 3065)
M	1 ½" syöttö
N	paluu ½" kiehunnanestventtiilistä
O	syöttö ½" kiehunnanestventtiiliin
P	3/8" ilmausventtiili
Q	1 ½" syöttö
R	keskuslämmitysjärjestelmä
S	varaaja

Varia 2L/2Lh/2R/2Rh H2O:n kytkeminen lämmitysjärjestelmään

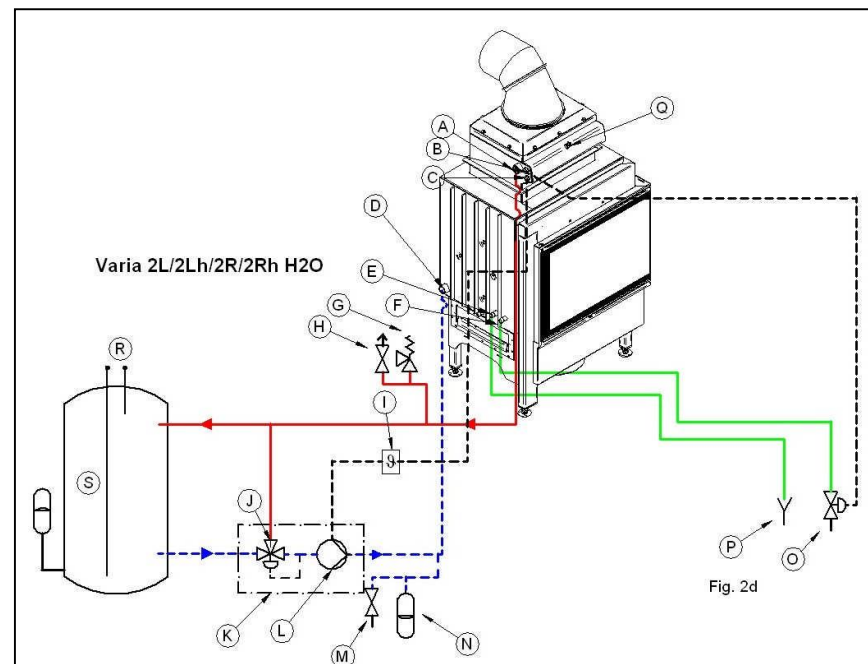

A	¾" syöttö
B	½" kiehunnanestventtiilin lämpötila-anturi
C	½" termostaattikytkimen lämpötila-anturi
D	¾" paluu
E	paluu ½" kiehunnanestventtiilistä
F	syöttö ½" kiehunnanestventtiiliin
G	varoventtiili - 3 bar
H	ilmausventtiili
I	latauspumpun termostaattikytkin (esim. JUMO, heatTHERM)
J	termostaattiventtiili
K	latauspumppuryhmä (esim. Fa. ESBE ; tyyppi LTC 141)
L	latauspumppu
M	täyttö-/tyhjennysventtiilit
N	paisuntasäiliö
O	kiehunnanestojärjestelmän turvalaitteet (esim. SYR 3065)
P	poisto
Q	3/8" ilmausventtiili
R	keskuslämmitysjärjestelmä
S	varaaja